



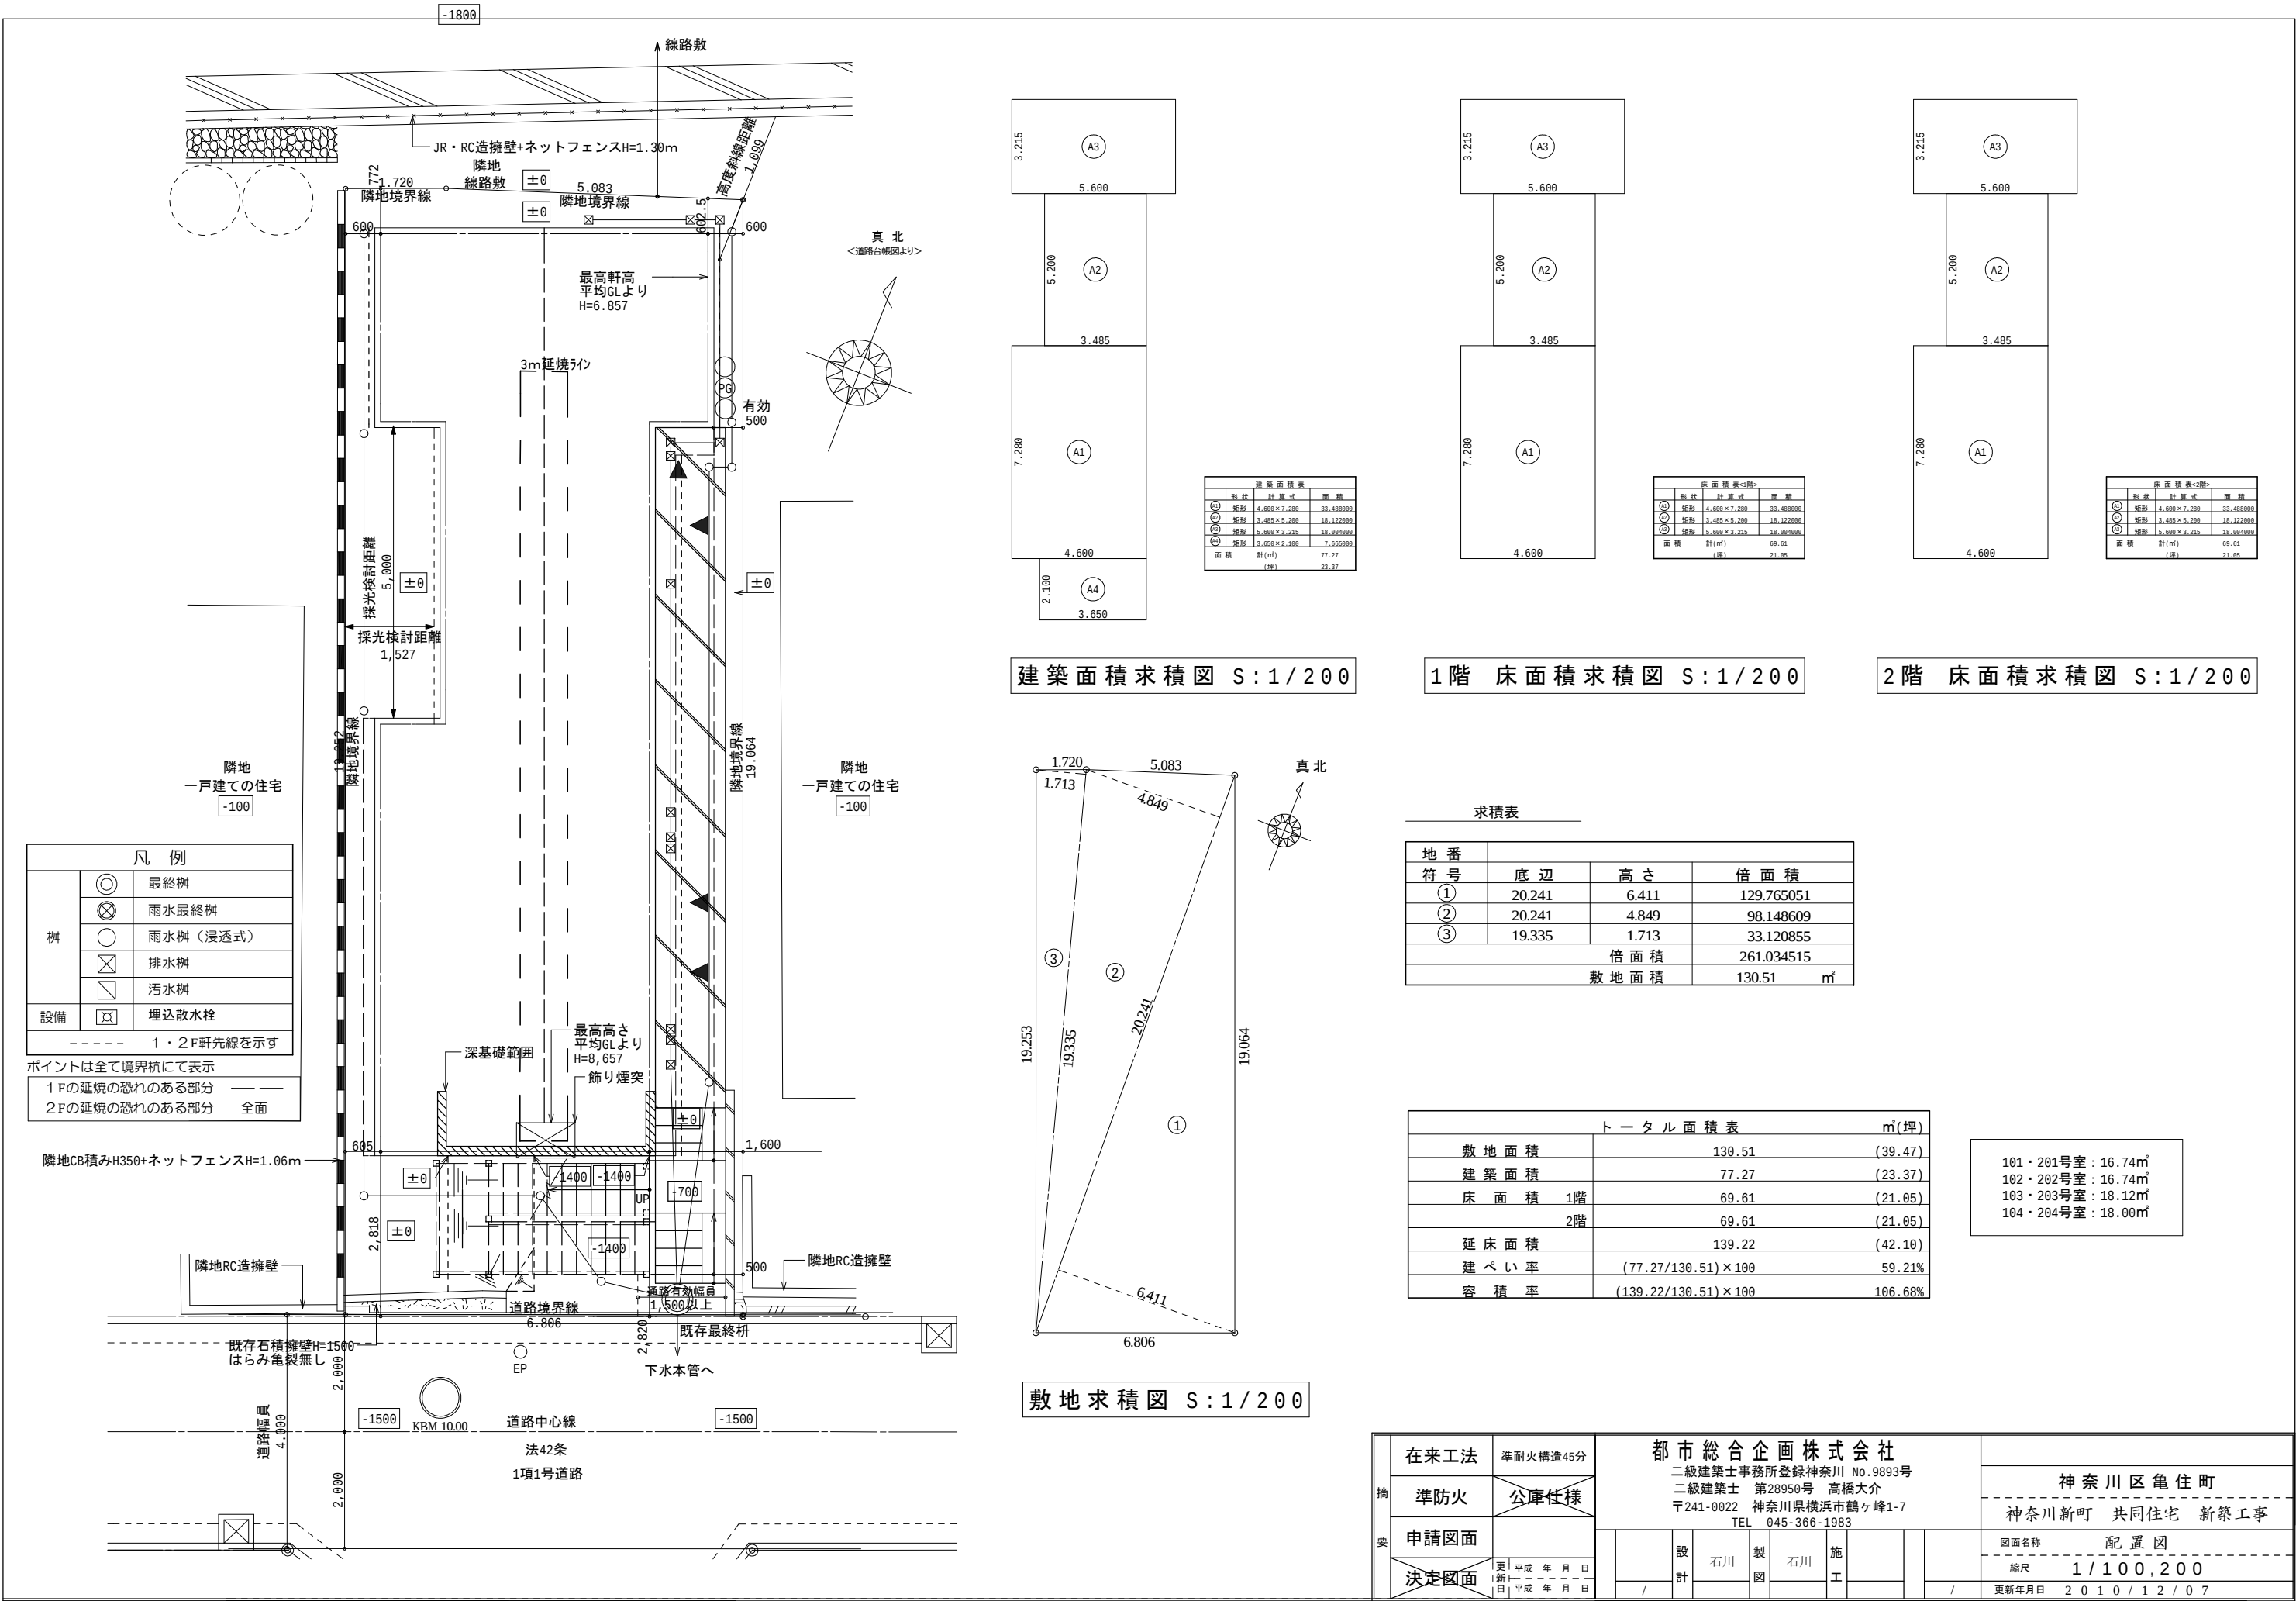

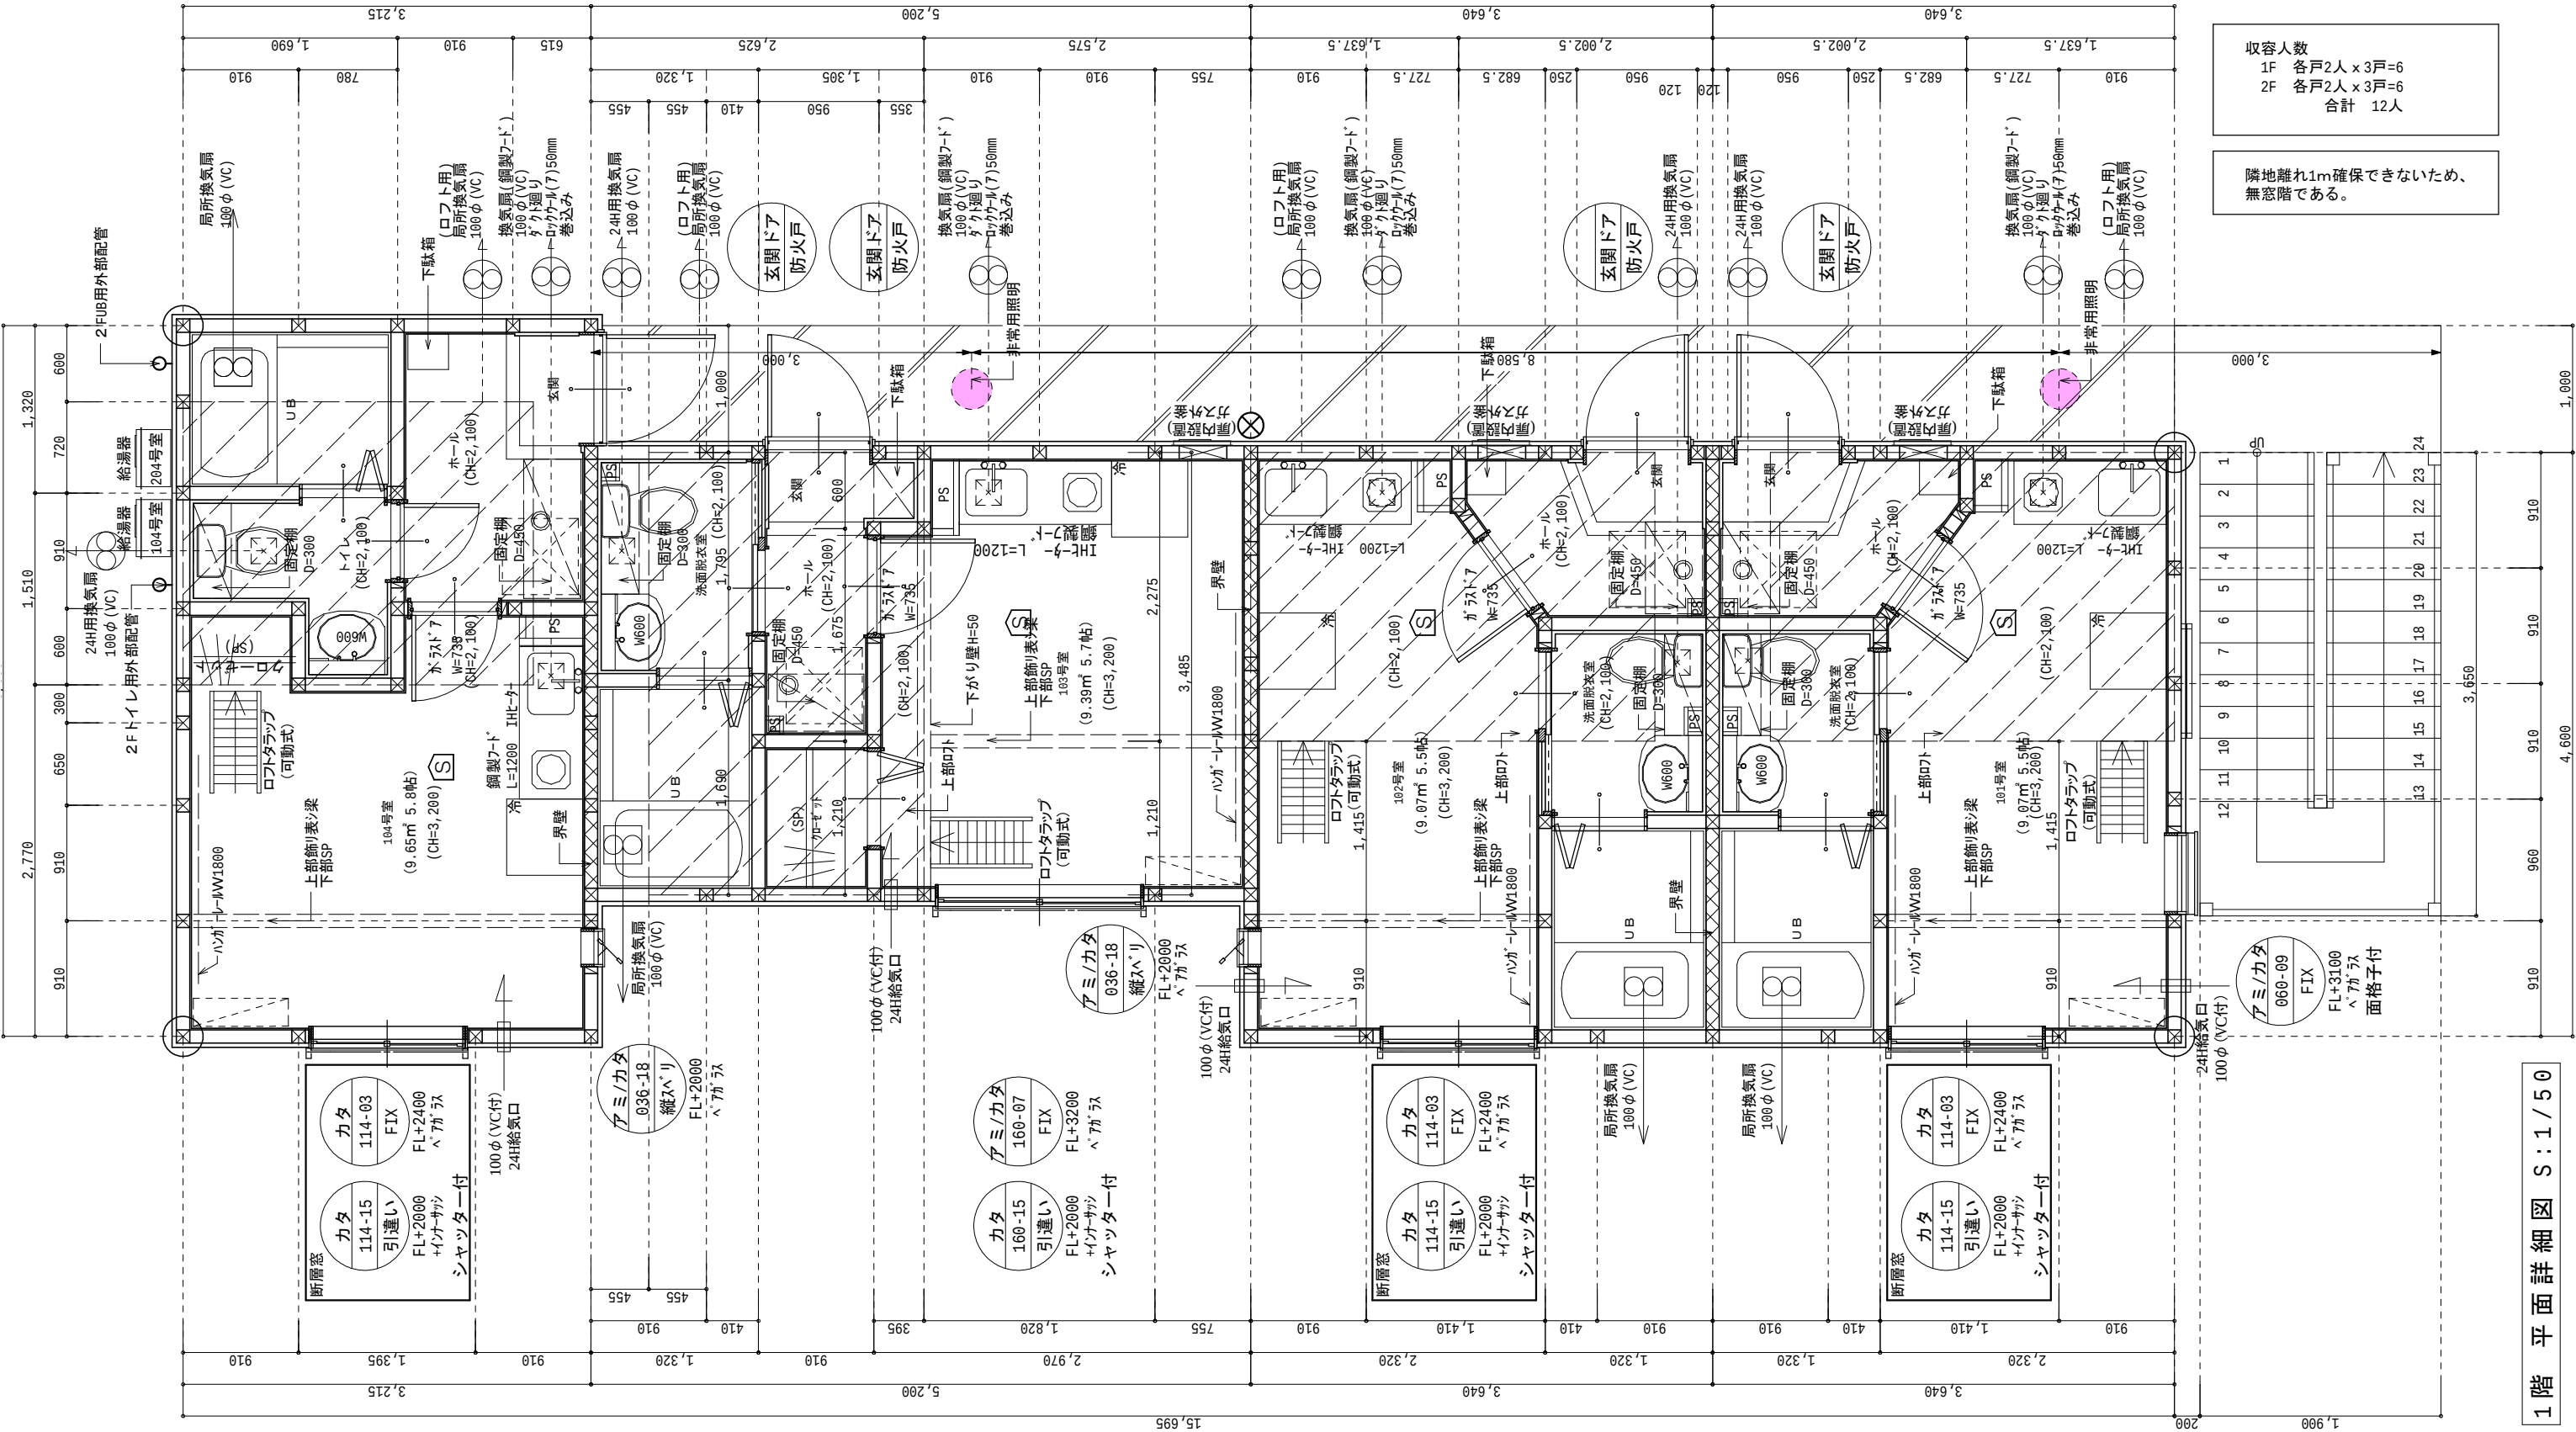


収容人数
1F 各戸2人×3戸=6
2F 各戸2人×3戸=6
合計 12人

隣地離れ1m確保できないため、
無窓階である。


11/30 全室引き違いにインターサツ追加その他はベアガラス 石川

在来工法	準耐火構造45分	※告示第1352号に基づく概算計算はチェック済 ※令第28の3による有効換気量計算 (使用換気扇換気量888m3/h)	ハルニー/陸屋根床仕上 構造:鉄骨造 蹴上:188mm 踏面:250mm 有効巾:800mm 記号:☒ 消火器:10型 各階設置 火気使用室:壁、天井仕上 壁 15mm以上PB下地ビニール貼 天井 強化12mm以上PB下地ビニール貼 準不燃 種別 2-2 加工貼 コンロ廻り 15cm 防火構造	外部階段 構造:鉄骨造 蹴上:188mm 踏面:250mm 有効巾:800mm 記号:☒ 消火器:10型 各階設置 火気使用室:壁、天井仕上 壁 15mm以上PB下地ビニール貼 天井 強化12mm以上PB下地ビニール貼 準不燃 種別 2-2 加工貼 コンロ廻り 15cm 防火構造	点検口 2階天井には 点検口を設置 有効巾:800mm 記号:☒ 消火器:10型 各階設置 火気使用室:壁、天井仕上 壁 15mm以上PB下地ビニール貼 天井 強化12mm以上PB下地ビニール貼 準不燃 種別 2-2 加工貼 コンロ廻り 15cm 防火構造	共通仕様 火災警報機を各自治体の定める各所に設置 (記号:☒ NS確定合格品:煙式) 外部サッシは全て網入りガラスt6.8とする (天窓を含む) 但し、シャッター付サッシを除く ※外部サッシ(法2条9号の2口)遮炎性能を有する 軒裏換気孔は FD付とする VC (ベントキャップ) はSUS製とする フード:鋼製 ダクト部ロックφ50mm巻 (住宅金融公庫承認『住公発第65号(建)』)	法28の2によるシックハウス対策 *建材は全てF★★★★を使用 *クロルピリホスは使用しない *1.2階換気経路部の室内ドアの下端は アンダーカートを設け全室通気 *自然給気口100mm (VC)は FL+1900以上に取付	サッシ記号凡例 アミ.....アミ入りガラス カタ.....カタ板ガラス トーメイ.....透明ガラス サッシ寸法記号 サッシ形状	都市総合企画株式会社 二級建築士事務所登録神奈川 No.9893号 二級建築士 第28950号 高橋大介 〒241-0022 神奈川県横浜市鶴ヶ峰1-7 TEL 045-366-1983	神奈川区亀住町 神奈川新町 共同住宅 新築工事 図面名称 1階 平面詳細図 縮尺 1/50 更新年月日 2010/12/04

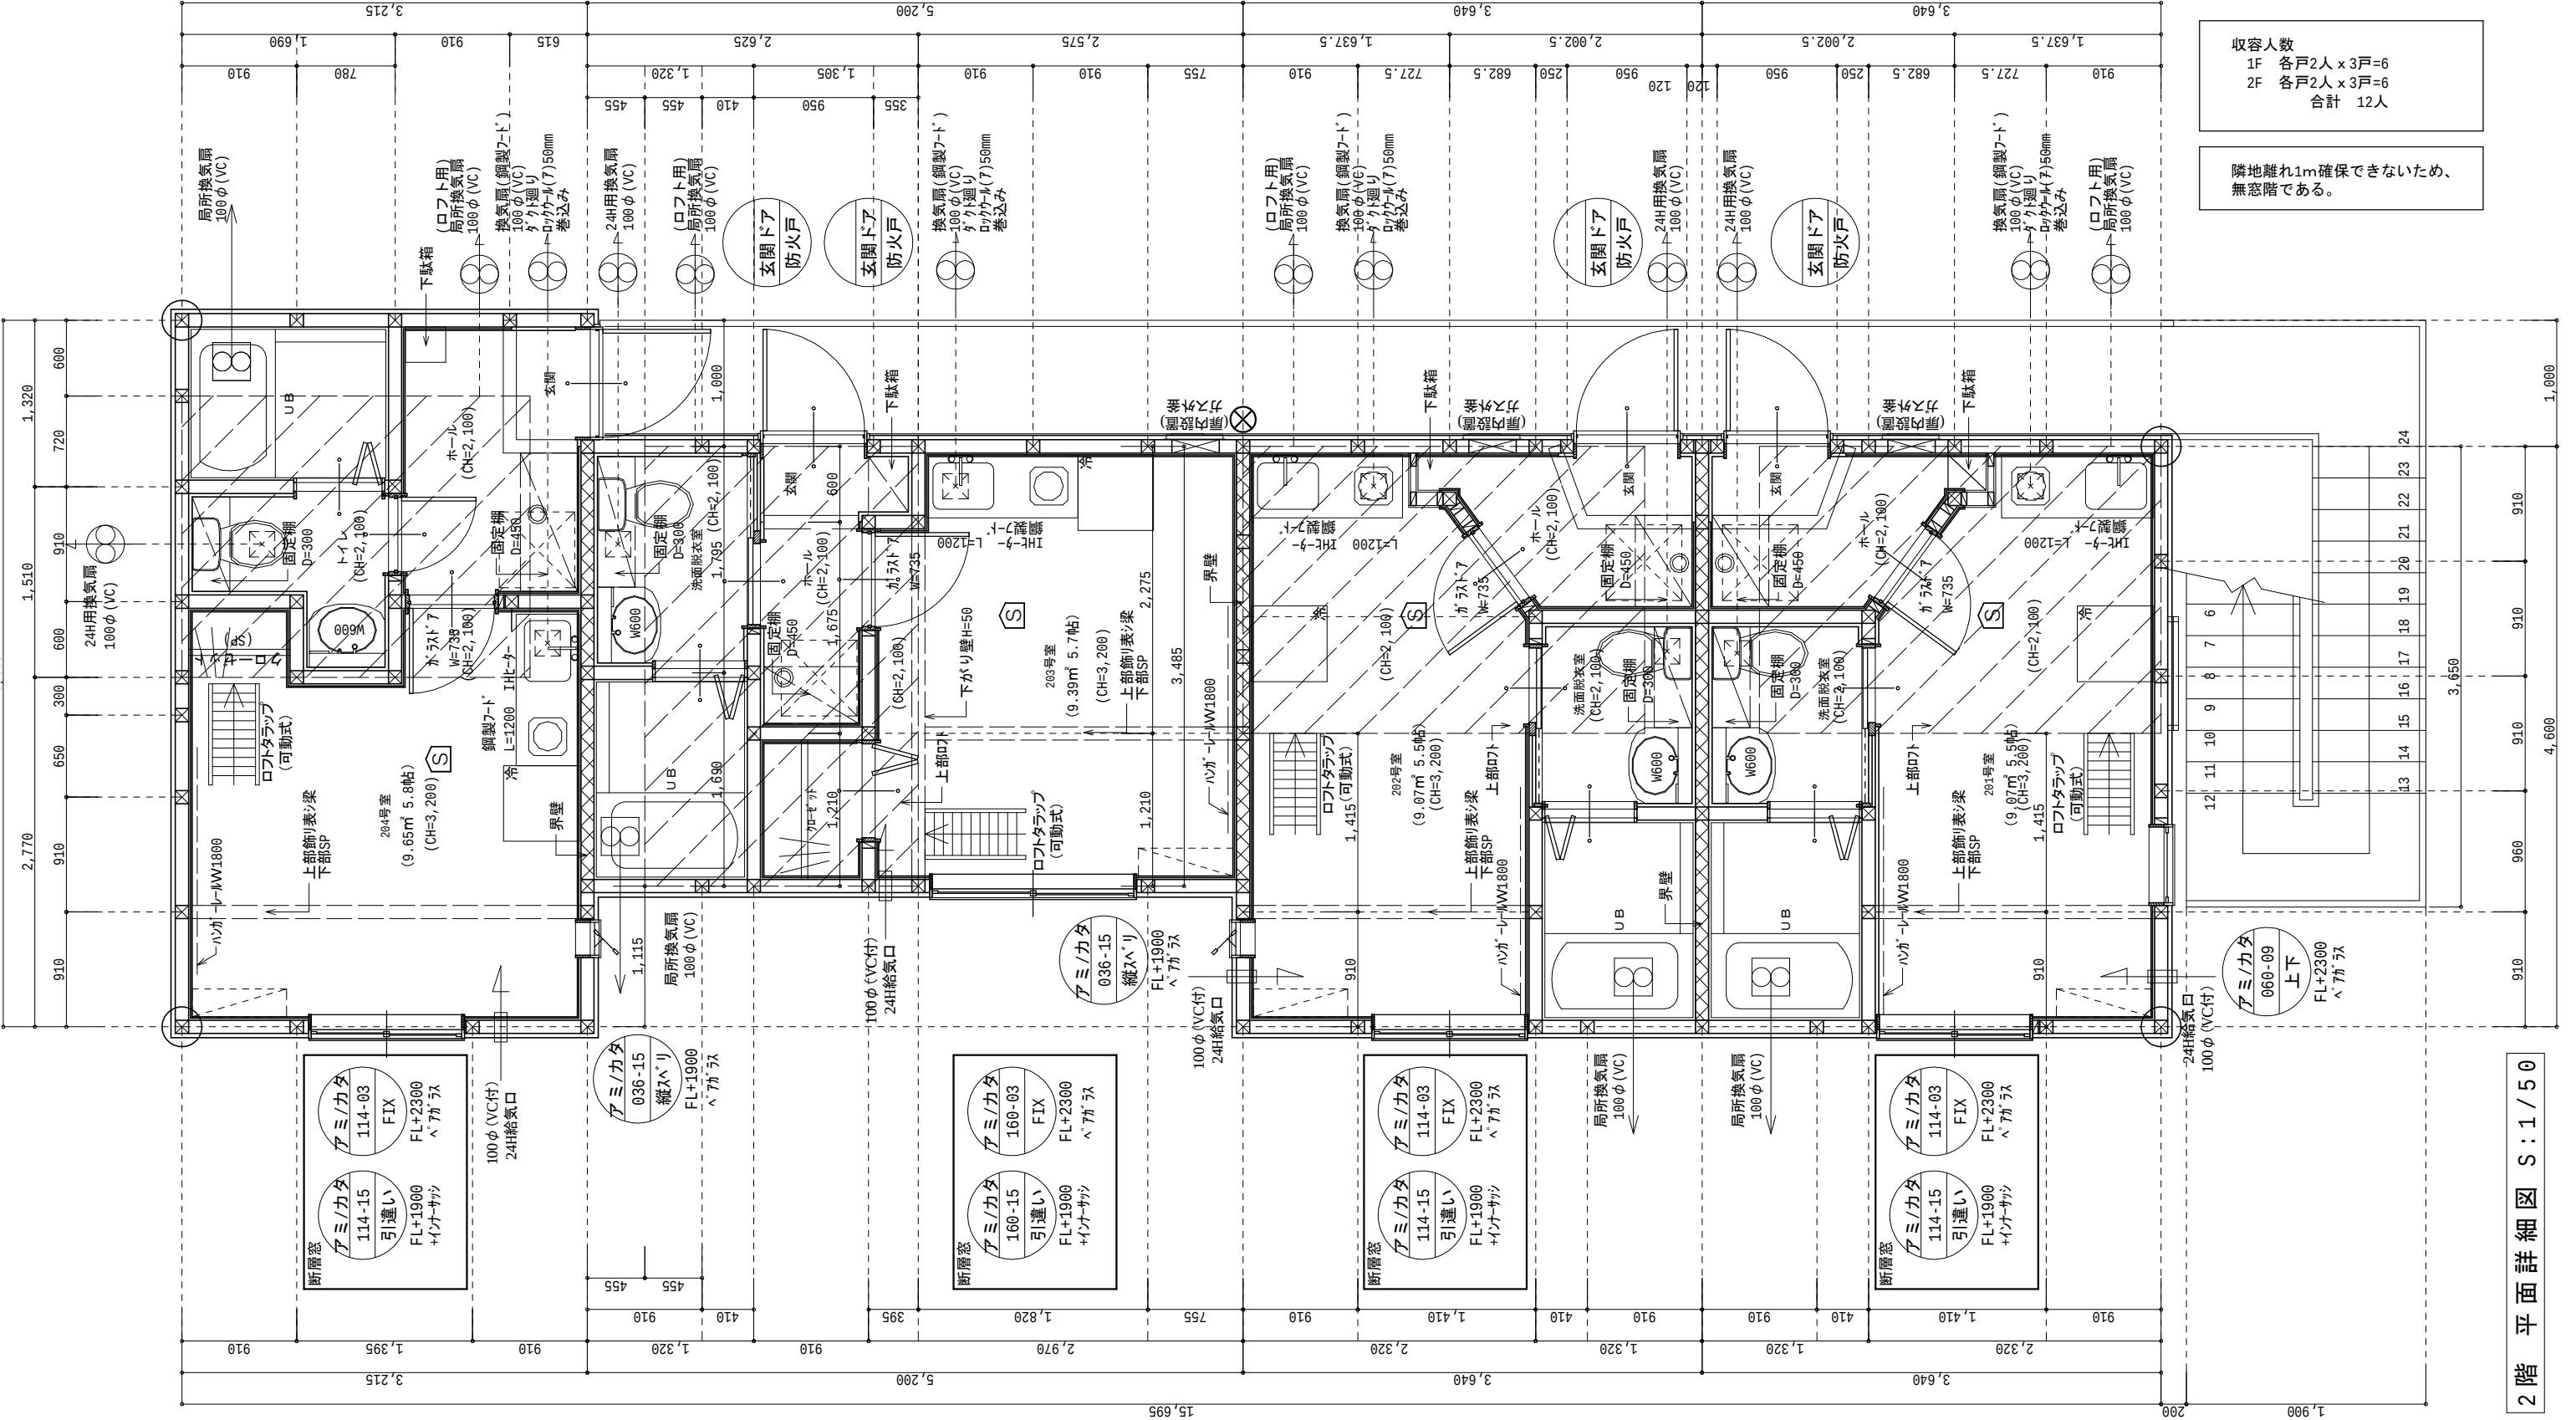

11/30 全室引き違いにインターサツ追加その他はベアガラス 石川

摘要	在来工法	準耐火構造45分	※告示第1352号に基づく概略計算はチェック済 ※令第28の3による有効換気量計算 (使用換気扇換気量888m3/h)	ハルニー/陸屋根床仕上 記号: 窓: 消火器: 10型 各階設置 火気使用室: 壁・天井仕上 壁 15mm以上PB下地ビニール加工貼 天井 強化12mm以上PB下地ビニール加工貼 準不燃 種別 2-2 コンロ廻り 15cm 防火構造	外部階段 構造: 鉄骨造 蹴上: 188mm 踏面: 250mm 有効巾: 800mm	点検口 2階天井には点検口を設置	共通仕様 火災警報機を各自治体の定める各所に設置 (記号: NS確定合格品: 煙式) 外部サッシは全て網入りガラスt6.8とする (天窓を含む) 但し、シャッター付サッシを除く ※外部サッシ(法2条9号の2口)遮炎性能を有する軒裏換気孔は FD付とする 防火設備 VC (ベントキャップ) はSUS製とする <td data-kind="parent" data-rs="4"> 法28の2によるシックハウス対策 *建材は全てF★★★★を使用 *クローリビホスは使用しない *1.2階換気経路部の室内ドアの下端はアンダーカットを設け全室通気 *自然給気口100mm (VC)はFL+1900以上に取付 </td> <td data-kind="parent" data-rs="4"> サッシ記号凡例 アミ.....アミ入りガラス カタ.....カタ板ガラス トーメイ.....透明ガラス サッシ寸法記号 アミ/カタ 165-11 引違い サッシ形状 </td> <td data-kind="parent" data-rs="4"> 都市総合企画株式会社 二級建築士事務所登録神奈川 No.9893号 二級建築士 第28950号 高橋大介 〒241-0022 神奈川県横浜市長谷1-7 TEL 045-366-1983 </td> <td data-kind="parent" data-rs="4"> 神奈川区亀住町 神奈川新町 共同住宅 新築工事 図面名称 2階平面詳細図 縮尺 1/50 更新年月日 2010/12/04 </td>	法28の2によるシックハウス対策 *建材は全てF★★★★を使用 *クローリビホスは使用しない *1.2階換気経路部の室内ドアの下端はアンダーカットを設け全室通気 *自然給気口100mm (VC)はFL+1900以上に取付	サッシ記号凡例 アミ.....アミ入りガラス カタ.....カタ板ガラス トーメイ.....透明ガラス サッシ寸法記号 アミ/カタ 165-11 引違い サッシ形状	都市総合企画株式会社 二級建築士事務所登録神奈川 No.9893号 二級建築士 第28950号 高橋大介 〒241-0022 神奈川県横浜市長谷1-7 TEL 045-366-1983	神奈川区亀住町 神奈川新町 共同住宅 新築工事 図面名称 2階平面詳細図 縮尺 1/50 更新年月日 2010/12/04
	準防火	公庫仕様									
	申請図面										
	決定図面										

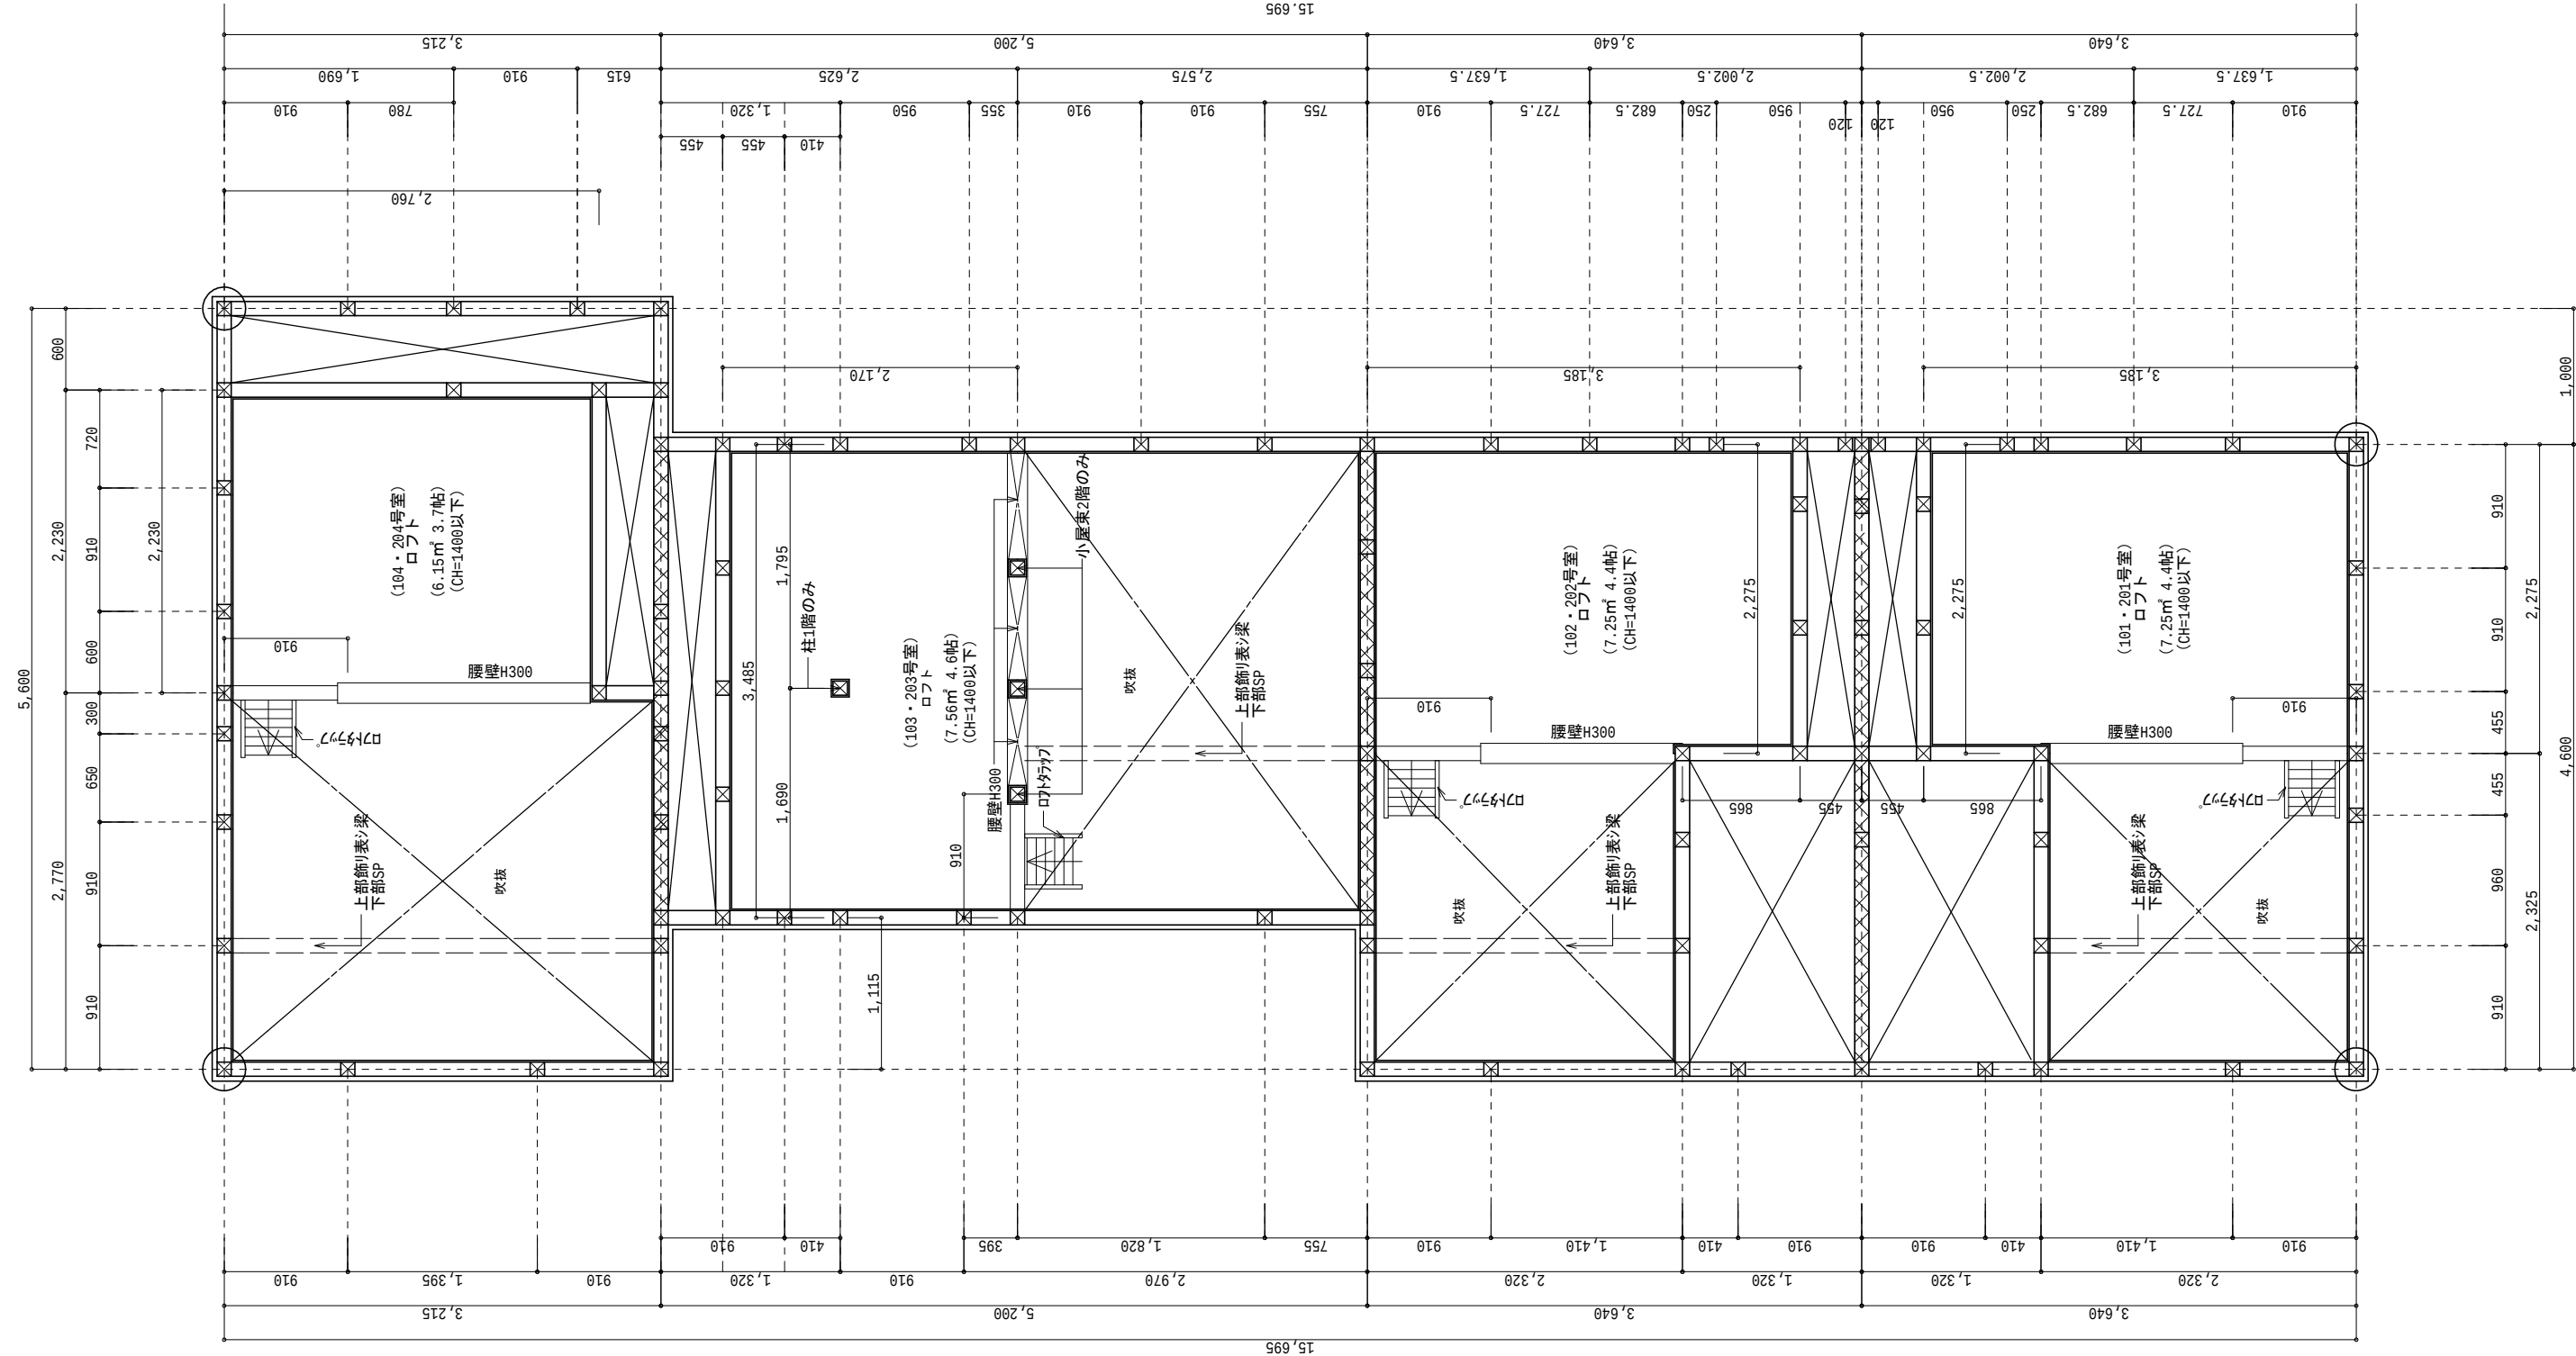

PH1階 平面詳細図 S:1/50


小屋裏利用検討 C H ≤1400 (104・204号室)
利用面積 2.760 x 2.230=6.154・・・A
存する部分の床面積：18.00㎡ 18.00 x 1/2=9.00 > A

小屋裏利用検討 C H ≤1400 (103・203号室)
利用面積 2.170 x 3.485=7.562・・・A
存する部分の床面積：18.12㎡ 18.12 x 1/2=9.06 > A


小屋裏利用検討 C H ≤1400 (101・102・201・202号室)
利用面積 2.275 x 3.185=7.245・・・A
存する部分の床面積：16.74㎡ 16.74 x 1/2=8.37 > A

小屋裏利用検討 C H ≤1400
利用面積 6.154+7.562+7.245+7.245=28.206・・・A
存する部分の床面積：69.61㎡ 69.61 x 1/2=34.805 > A


摘 要	在来工法	準耐火構造45分	※告示第1352号に基づく軸組計算是チェック済		バルコニー/陸屋根床仕上	外部階段	点検口	共通仕様	法28の2によるシックハウス対策	サッシ記号凡例		都市総合企画株式会社																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	準防火	公庫仕様	※令28の3による有効換気量計算 (使用換気扇換気量888m³/h)			構造:鉄骨造 蹴上:220mm以下 踏面:210mm以上 有効巾:750mm	2階天井には 点検口を設置		火災警報機を各自治体の定める各所に設置 (記号:☑ NS確定合格品:煙式) 外部サッシは全て網入りガラスt6.8とする (天窗を含む) 但し、シャッター付サッシを除く ※外部サッシ(法2条9号の2口)遮炎性能を有する 軒裏換気孔は FD付とする 防火設備 VC (ベントキャップ) はSUS製とする 床下換気は土台パッキン t20 (住宅金融公庫承認『住公発第65号8(建)』)	*建材は全てF★★★★を使用 *クロルピリホスは使用しない *1.2階換気経路部の室内ドアの下端は アンダーカットを設け全室通気 *自然給気口100mm (VC)は FL+1900以上に取付	アミ/カタ 165-11 引違い アミ.....アミ入りガラス カタ.....カタ板ガラス トーメイ.....透明ガラス サッシ寸法記号 サッシ形状	二級建築士事務所登録神奈川 No.9893号 二級建築士 第28950号 高橋大介 〒241-0022 神奈川県横浜市鶴ヶ峰1-7 TEL 045-366-1983																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	申請図面			2階管柱 105x105(金物補強) 1階管柱 120x120(金物補強)		火気使用室・壁・天井仕上 壁 15mm以上PB下地ビニール加工貼 天井 強化12mm以上PB下地ビニール貼 準不燃 種別 2-2 加工貼 コンロ周り 消防庁が指定する有効な 不燃材料による構造とする フード:銅製 ダクト部ロックワール50mm巻	コンロ周り																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

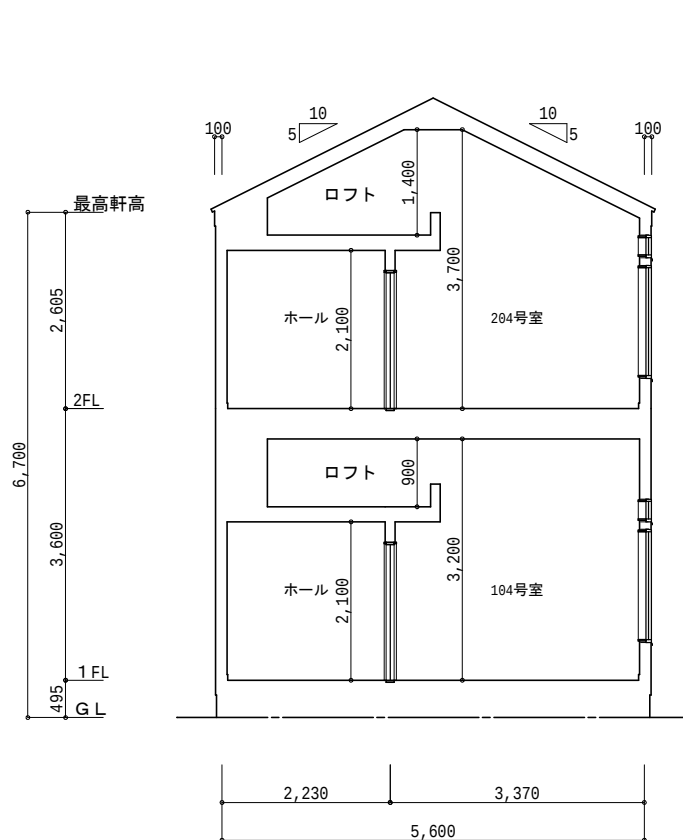

X - X ' 断面図 S : 1 / 1 0 0

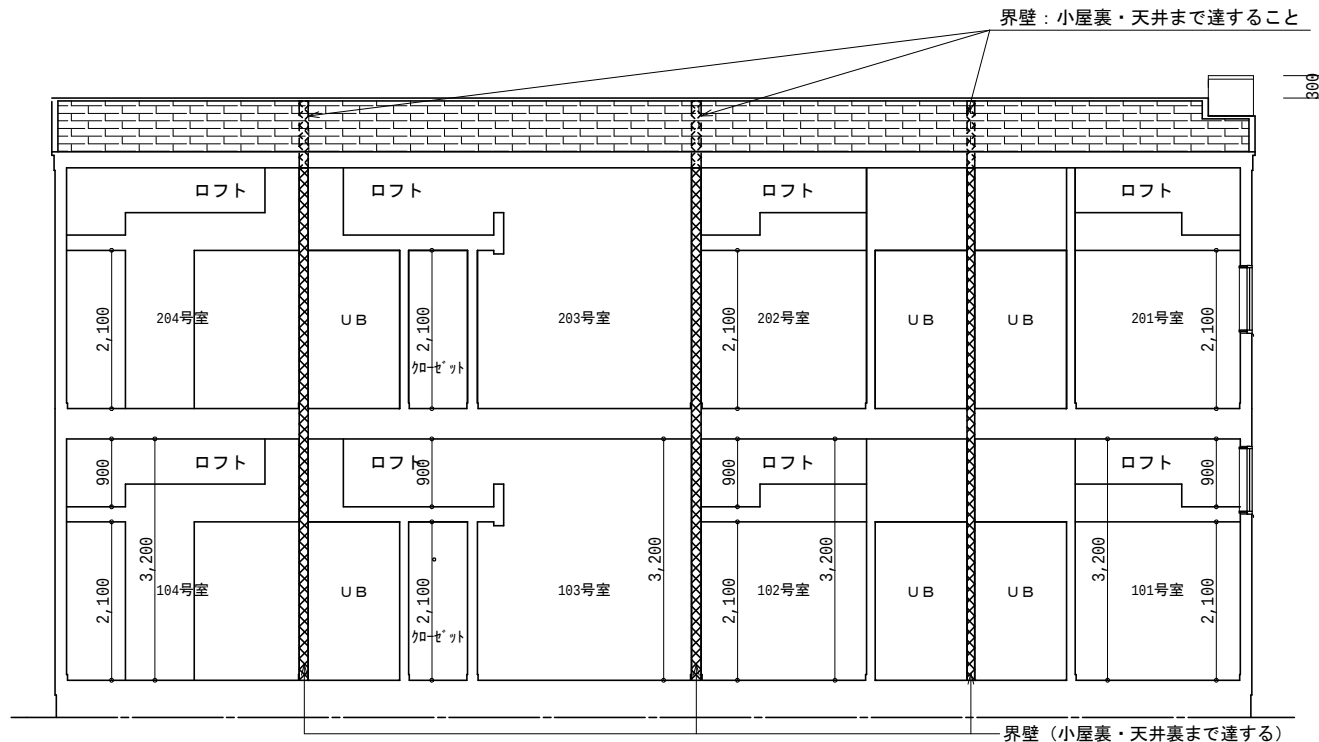

Y - Y ' 断面図 S : 1 / 1 0 0

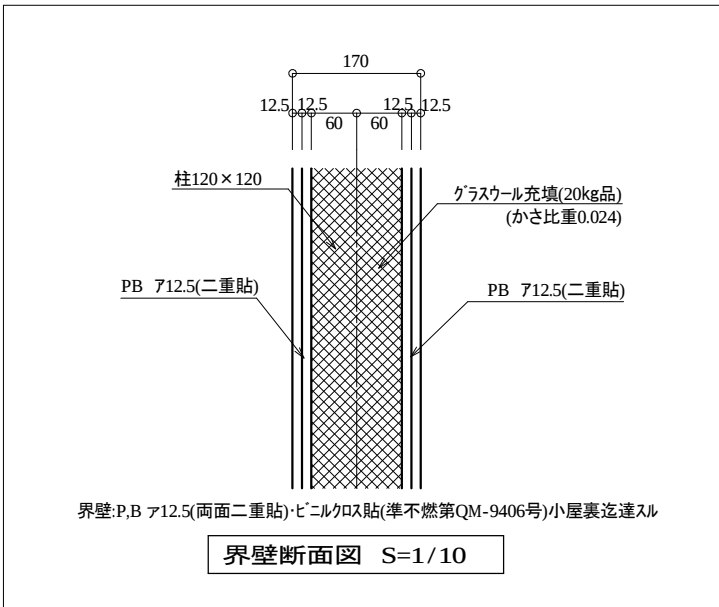

204		203		202		201		104		103		102		101	
換気チェック	必要換気量:9.65㎡/20=0.48㎡ 西側開口:1.14x1.50x1/2=0.85→A 有効量:A> 0.48 OK	換気チェック	必要換気量:9.39㎡/20=0.46㎡ 西側開口:1.60x1.50x1/2=1.20→A 有効量:A> 00.46 OK	換気チェック	必要換気量:9.07㎡/20=0.45㎡ 西側開口:1.14x1.50x1/2=0.85→A 有効量:A> 0.45 OK	換気チェック	必要換気量:9.07㎡/20=0.45㎡ 西側開口:1.14x1.50x1/2=0.85→A 有効量:A> 0.45 OK	換気チェック	必要換気量:9.65㎡/20=0.48㎡ 西側開口:1.14x1.50x1/2=0.85→A 有効量:A> 0.48 OK	換気チェック	必要換気量:9.39㎡/20=0.46㎡ 西側開口:1.60x1.50x1/2=1.20→A 有効量:A> 00.46 OK	換気チェック	必要換気量:9.07㎡/20=0.45㎡ 西側開口:1.14x1.50x1/2=0.85→A 有効量:A> 0.45 OK	換気チェック	必要換気量:9.07㎡/20=0.45㎡ 西側開口:1.14x1.50x1/2=0.85→A 有効量:A> 0.45 OK
採光チェック	採光補正係数 3.00 南側開口:0.36x1.5x3.00=1.62→A 9.65㎡/7=1.37 < A OK	採光チェック	採光補正係数 3.0 西側開口:1.60x1.50x3.0=7.20→A 9.39㎡/7=1.34 < A OK	採光チェック	採光補正係数 北側開口:0.36x1.50x3=1.62→A 9.07㎡/7=1.29 < A OK	採光チェック	採光補正係数 3.00 南側開口:0.60x0.90x3.00=1.62→A 9.07㎡/7=1.29 < A OK	採光チェック	採光補正係数 3.00 南側窓:0.36x1.80x3=1.94→A 9.65㎡/7=1.37 < A OK	採光チェック	採光補正係数 1527/3902x6-1.4=0.94 南側窓(FIX):1.60x0.70x0.94=1.05→A 1527/5589x6-1.4=0.23 南側開口:1.60x1.50x0.23=0.55→B A + B = 1.6 → C 9.39㎡/7=1.34 < C OK	採光チェック	採光補正係数 3.0 北側窓:0.36x1.80x3=1.94→A 9.07㎡/7=1.29 < A OK	採光チェック	採光補正係数 3.0 南側開口:0.6x0.9x3.0=1.62→A 9.07㎡/7=1.29 < A OK

			都市総合企画株式会社		●Project 神奈川県新町 共同住宅 新築工事	
			二級建築士事務所登録神奈川 No.9893号		●Title 断面図	
			二級建築士 第28950号 高橋大介		●Date I 2010/10/19 ●Date II	
			〒241-0022 神奈川県横浜市鶴ヶ峰1-7		●Scale	
			TEL 045-366-1983		●No. 5	

